
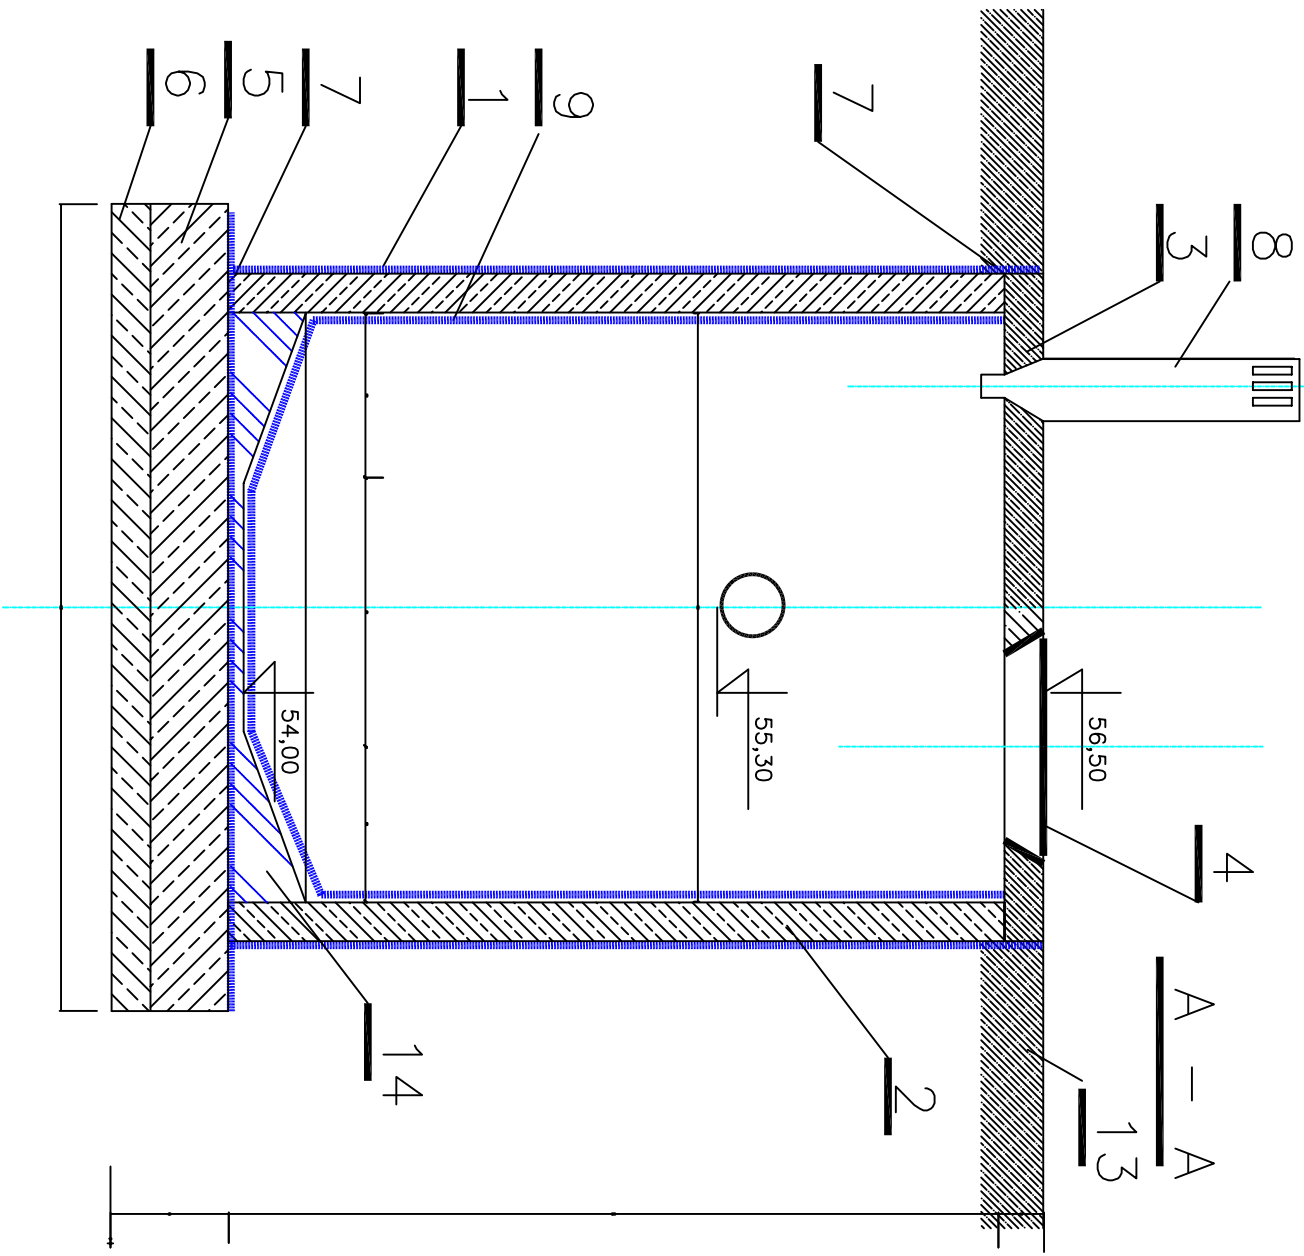


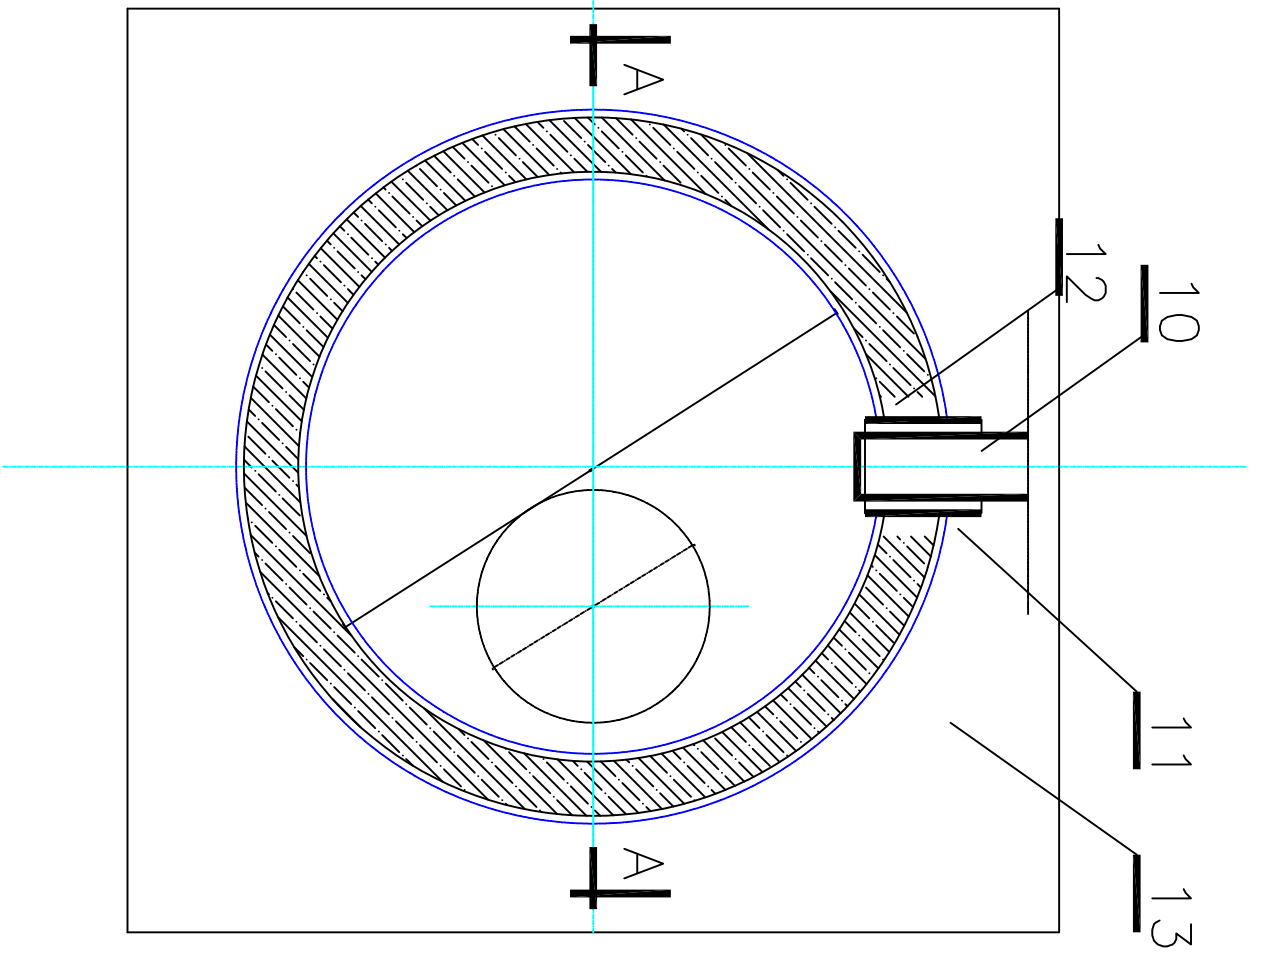

Lp.	Opis
1	Kręgi betonowe $\varnothing 150$
2	Izolacja pionowa 2*papa
3	Pokrywa betonowa $\varnothing 180$
4	Właz kanałowy 600 mm
5	Płyta betonowa B 10
6	Płyta betonowa B 7,5
7	Izolacja pozioma – papa
8	Rura wywiewna $\varnothing 100$
9	Izolacja wewnętrzna – lepek
10	Dopływ PVC $\varnothing 110$ mm
11	Uszczelnienie
12	Rura przepustowa PVC $\varnothing 125$
13	Opaska betonowa B 15
14	Wyrwa betonowa B 7,5

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE UL. BUDOWLANYCH 10/9 66-405 GORZÓW WLKP					
	Wodociąg komunalny Popowo				
Inwestycja	Przebudowa stacji uzdatniania wody				
Inwestor	Gmina Bledzew ul. Kościuski 16, 66-350 Bledzew				
Adres :	Popowo, Gmina Bledzew				
Treść	Stacja uzdatniania wody –zbiornik bezodpływowy				Nr rysunku 6.1.
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Skala
Projektant	mgr inż. Bolesław Haszto	106A/94/Gw	instalacyjno inżynieria		1 : 10
Opracował	mgr inż. Krzysztof Ozga	9/82/Gw	mel.-wodne		Data
Sprawdził	inż. Ryszard Tołwiński	56/66 Zg	instalacyjno inżynieria		maj 2007