



PRZEKRÓJ D - D

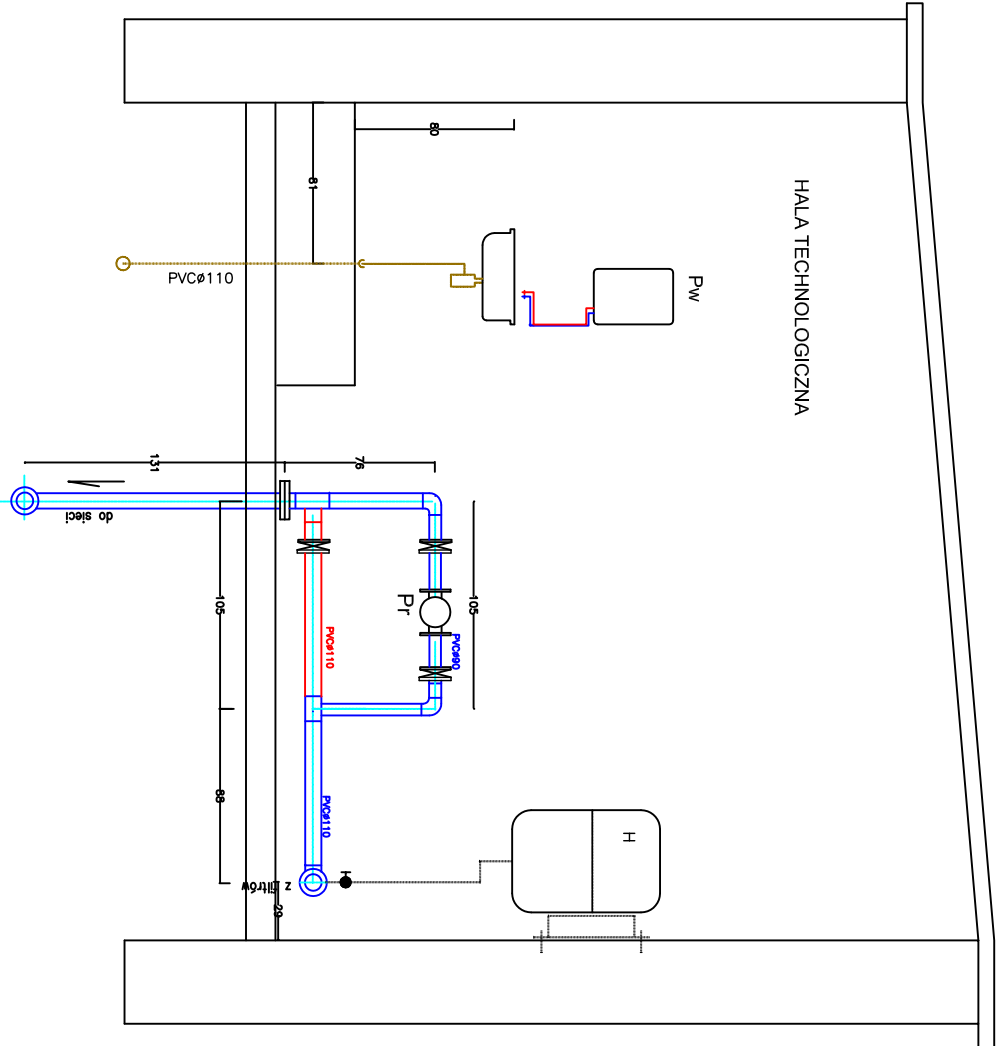

PRZEKRÓJ C - C

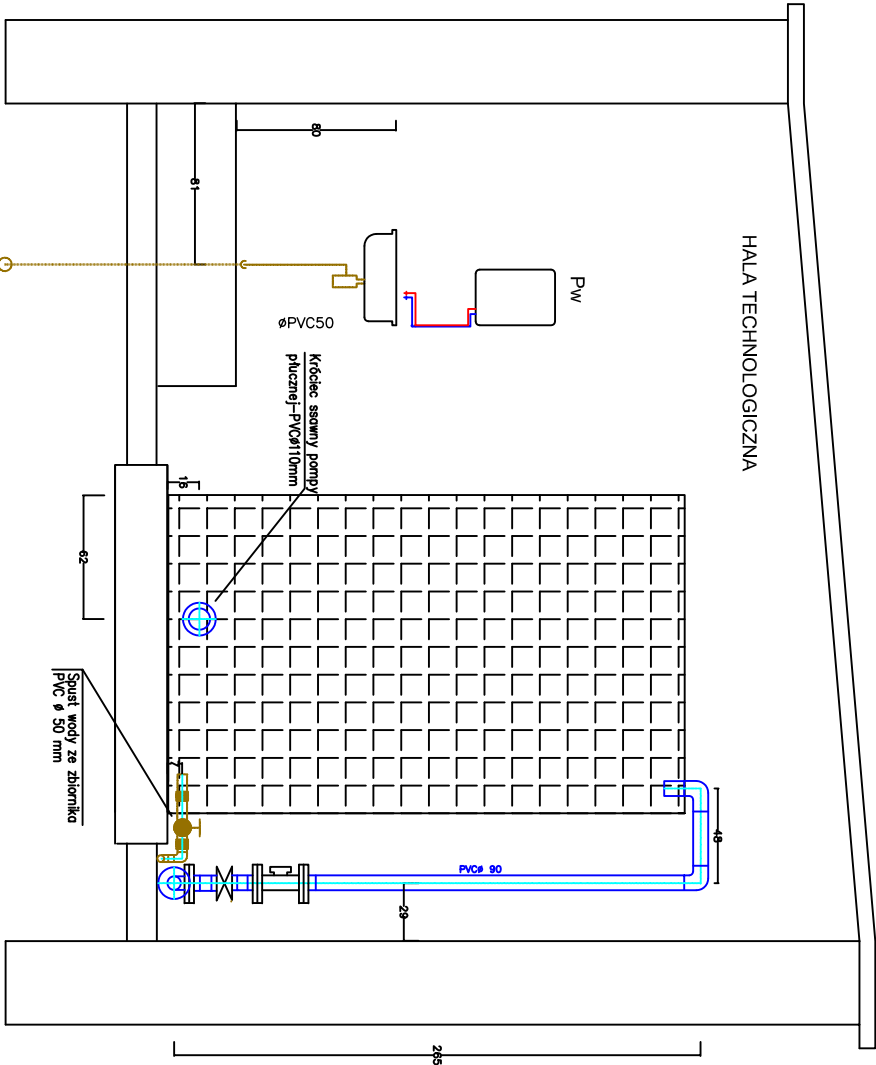

LEGENDA

- Fe - filtr odżelaziający
- Dp - dmuchawa powietrza
- Ze - zawór z napędem elektrycznym
- P - przepustnica międzykoherzowa ręczna
- Pr - przepływomierz
- Cl - dozownik podchlorynu sodu
- W - wentylator promieniolowy
- Pp - pompa do płukania filtrów
- Zp -zbiornik wody czystej do płukania filtrów
- O -zawór odpowietrzająco-napowietrzający
- Zb - zawór bezpieczeństwa Ø50 mm
- Pa - pompa aspiratora
- A - aspirator powietrza
- Pw - podgrzewacz wody

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE									
UL. BUDOWLANYCH 10/9 66-405 GORZÓW WLKP									
Investycja	Wodociąg komunalny Popowo				Nr projektu 5.3				
Investor	Przedsiębiorstwo Stacja Uzdatniania Wody Gmina Biedzew ul. Kosciuszki 1b, 66-350 Biedzew								
Adres :	Popowo, Gmina Biedzew								
Treść	Stacja uzdatniania wody –rzut hali technologicznej								
Funckja	Tytuł, m.in. i nazwa				Inż. opracował		Specjalność		Podpis
Projektant	mgr inż. Robert Hasto				104/42/04w		Inżynieria wod.-sanit.		
Opisowat	mgr inż. Krzysztof Ozga				9/82/04w		mgr-inż.ozga		Data
Spowadit	inż. Ryszard Tomalski				50/86 tg		Inżynieria wod.-sanit.		
								maj 2007	