


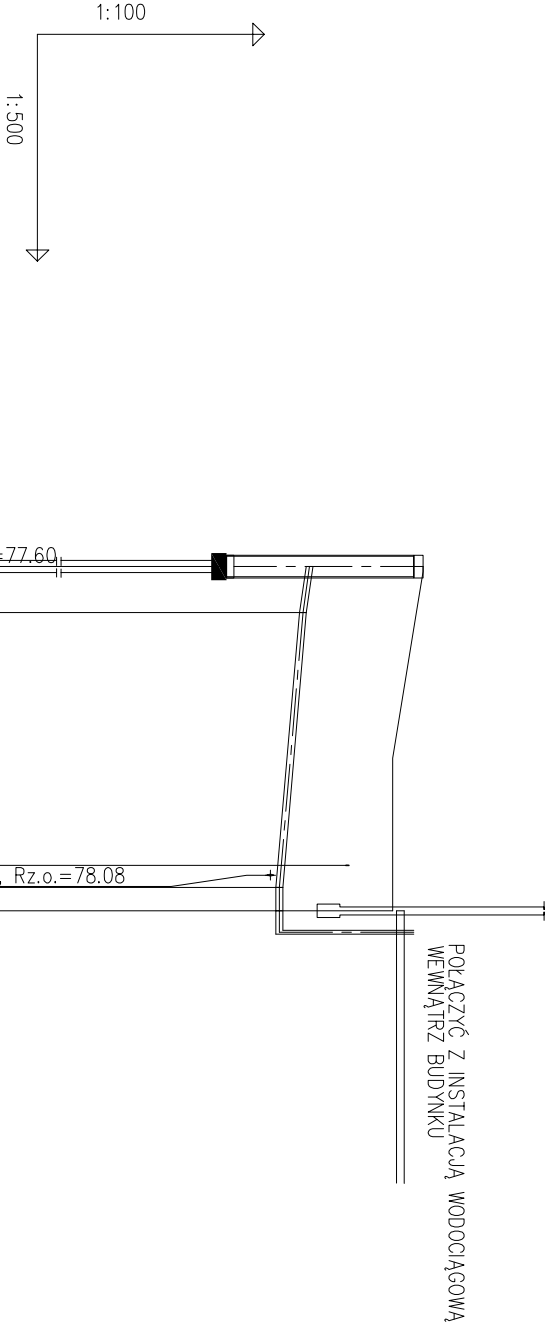

POZIOM PORÓWNAWCZY		70.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		80.10	80.01
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		78.60 78.51	79.70
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.50 1.50	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI		3.04 28.97.2 ‰	18.19m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø90PE L=22.78m	
ODLEGŁOŚCI		0.00 3.04	18.19 21.23
HEKTOMETRY		S2 W4	W5 W6

Profil TERENO 7.24 (www.karimo-stal.eu.pl)

biuro projektów – wykonawca projektu: Horsimowicz i Wspólnicy Sp. z o.o.			
EKO-INSTAL			
ul. Czarnocerk 10, 66-440 Skwierzyna tel. (095) 717 10 70 lub (095) 717 23 20 Email: eko_instal@poczta.onet.pl NIP 596 646 792 REGON 080003661			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
MAZNA OPERACJONALNA	Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku i budowa wodociągu Chycino-Goruńsko działki nr: 360/12, 59, 67, 21, 42, 39/1, 39/4, 194, 260, 268, 183/3, 302/1, 302/2, 269/3, 279, 281/3, 340 (obrab Goruńsko) działki nr: 220, 157, 163/1, 162, 207/1, 163/4, 176/3, 213, 176/1, 178/1, 144/3, 135/10, 177/1 (obrab Chycino)		
INWESTOR	Gmina Biedzew, ul. Kościuszki 16 66-350 Biedzew		
BRANŻA	SANITARYNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Horsimowicz w zakresie sieci i instalacji urządzeń gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0034/P003/05		
SPRAWDZIC	mgr inż. Elżbieta Kramon w zakresie sieci i instalacji urządzeń gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0034/P003/03		
PROFIL PODUŻYNY		DATA	SKALA
WODA SUROWA NA STACJE UZDATNIANIA WODY		06.2010	1:100/500
			RYŚ.NR 6