

Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

ZGK. 5032.11.4.2014

Bledzew, dnia 2015.01.19

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn "Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew" współfinansowanego w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej", objętego PROW na lata 2007-2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013, poz. 907 ze zmianami) w związku z zapytaniem udzielam odpowiedzi na pytania Wykonawców , dotyczące wyjaśnień zapisów SIWZ na wykonanie zadania jak wyżej.

Pytanie 1 : Czy Zamawiający przewiduje uregulowania wynagrodzenia Wykonawcy jednorazowo tj. po odbiorze robót czy też przewidziane jest częściowe fakturowanie (uregulowanie wynagrodzenia etapami) tj. za wykonanie poszczególnych elementów robót.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe po dokonaniu odbioru robót.

Pytanie 2: prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej, co pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty i uniknięcie ewentualnych błędów w kosztorysach:

Odpowiedź: Zamieszczono na stronie bip.bledzew.pl przedmiar robót w wersji edytowalnej

Pytanie 3: Prosimy o podanie wysokości podnoszenia pomp w przepompowni ścieków. W projekcie podano jedynie Średni przepływ dobowy ścieków.

Odpowiedź: Dobór pomp:

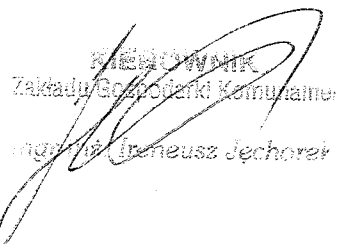
- a) wydajność 4,38 l/s
- b) wysokość podnoszenia – 7,9 m
- c) prędkość 0,87 m/s
- d) maksymalny przepływ – 18,1 l/s
- e) moc wejściowa – 1,8 kW

Pytanie 4: Prosimy o podanie parametrów technicznych sita pionowego montowanego w komorze przepompowni: przepustowość sita, moc, średnica transportera.

Odpowiedź: Podajemy parametry techniczne sita pionowego:

- a) wysokość winna współgrać z dopływem ścieków do przepompowni, zgodnie z dokumentacją głębokość dopływu ścieków wynosi 2,0 m p.p.t.. Całkowita długość sita winna uwzględniać część znajdującą się nad terenem przepompowni,
- b) przepustowość do 166 l/s,
- c) perforacja – 10mm,
- d) moc oraz średnica transportera dopasowana do wydajności usuwania skrutek, urządzenie dobrane w projekcie posiada moc 2,0 kW oraz średnicę 300 mm.

Powyższe informacje wraz z załącznikami stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której publikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.


Zakład Gospodarki Komunalnej
Ireneusz Jęchorek