

ZGK. 251.2.3.2015

Bledzew, dnia 2015.02.05

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn "Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew" współfinansowanego w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej", objętego PROW na lata 2007-2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013, poz. 907 ze zmianami) w związku z zapytaniem udzielam odpowiedzi na pytania Wykonawców , dotyczące wyjaśnień zapisów SIWZ na wykonanie zadania jak wyżej.

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na niniejsze zadanie zwracamy się z prośbą o udostępnienie formularzy ofertowych w edytowalnej wersji.

Odpowiedź: Udostępniamy formularze w wersji edytowalnej, obowiązuje wzór zamieszczony w wersji nieedytowalnej PDF

Pytanie 1: Prosimy o wskazanie po czyjej stronie jest opróżnienie zbiornika retencyjnego ścieków surowych w których przewidziano montaż mieszadła?

Odpowiedź: Opróżnienie zbiornika retencyjnego ze ścieków surowych po stronie Zamawiającego.

Pytanie 2: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków surowych. Brak rysunków uniemożliwia rzetelną wycenę montażu mieszadła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Odpowiedź: Zamieszczamy zdjęcie rzutu poziomego zbiornika retencyjnego z posiadanego projektu budowlanego istniejącej oczyszczalni ścieków..

Pytanie 3: Czy istniejący zbiornik retencyjny jest konstrukcją monolityczną czy prefabrykowaną.

Odpowiedź: Zbiornik retencyjny wykonany jest z tworzyw sztucznych TWS jako konstrukcja monolityczna.

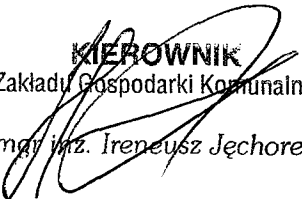
Pytanie 4: Czy w pokrywie zbiornika znajdują się niezbędne otwory eksploatacyjne zaprojektowanego mieszadła czy należy je wykonać w ramach w/w zadania?

Odpowiedź: Zaprojektowane mieszadło należy zamontować w istniejącym otworze eksploatacyjnym o średnicy 1600 mm, w otworze tym zamontowane są 2 pompy ściekowe.

Pytanie 5: Czy należy przewidzieć wykonanie wjazdu/ przekrycia otworu eksploatacyjnego nad mieszadłem?

Odpowiedź: Istniejący otwór o średnicy 1600 mm posiada własne przekrycie.

Powyższe informacje wraz z załącznikami stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której publikowana jest specyfikacja i są dla Wykonawców wiążące.


KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Ireneusz Jęchorek