

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym			
Frakcja [mm]	Waga[g]	%	%%
63	0	0	0
31,5	0	0	0
16	0	0	0
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0,16	0,16024	0,16024036
0,5	0,66	0,660991	0,82123185
0,25	10,14	10,15523	10,9764647
0,125	51,4	51,47722	62,4536805
0,063	33,08	33,12969	95,5833751
<0,063	4,41	4,416625	100
Razem	99,85	100	
Średnica			
d ₁₀	0,07	d ₃₀	0,1
d ₆₀	0,17	d ₂₀	0,089

**GEOTECHNIKA-
GRABOWSKI**

mgr Grabowski Michał
69-200 Sulęcín,
ul. Żeromskiego 2/4


Miejscowość: Bledzew, os Piaskowe

Otwór nr: 1

Głębokość
pobranej
próbki: 1,0 m p.p.t.

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:

wg USBSC k= 0,05 m/h

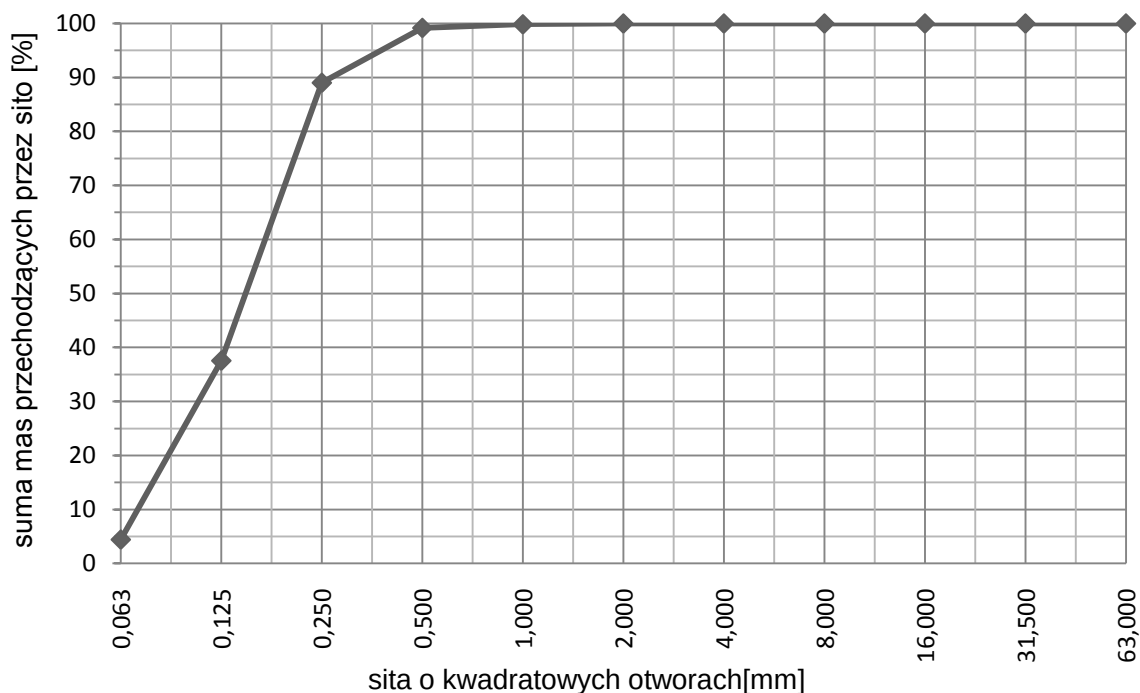

Rodzaj gruntu (według PN-EN ISO 14688-2):

Pd

Opracowanie:

mgr Grabowski Michał