

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym			
Frakcja [mm]	Waga[g]	%	%%
63	0	0	0
31,5	0	0	0
16	0	0	0
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0,02	0,020004	0,020004
0,5	0,11	0,110022	0,13002601
0,25	0,21	0,210042	0,34006801
0,125	1,36	1,360272	1,70034007
0,063	67,56	67,57351	69,2738548
<0,063	30,72	30,72615	100
Razem	99,98	100	
Średnica			
d ₁₀	0,006	d ₃₀	0,046
d ₆₀	0,076	d ₂₀	0,019

**GEOTECHNIKA-
GRABOWSKI**

mgr Grabowski Michał
69-200 Sulęcín,
ul. Żeromskiego 2/4


Miejscowość: Bledzew, os Piaskowe

Otwór nr: 1

Głębokość
pobranej
próbki: 3,0 m p.p.t.

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:

wg USBSC k= 0,0014 m/h

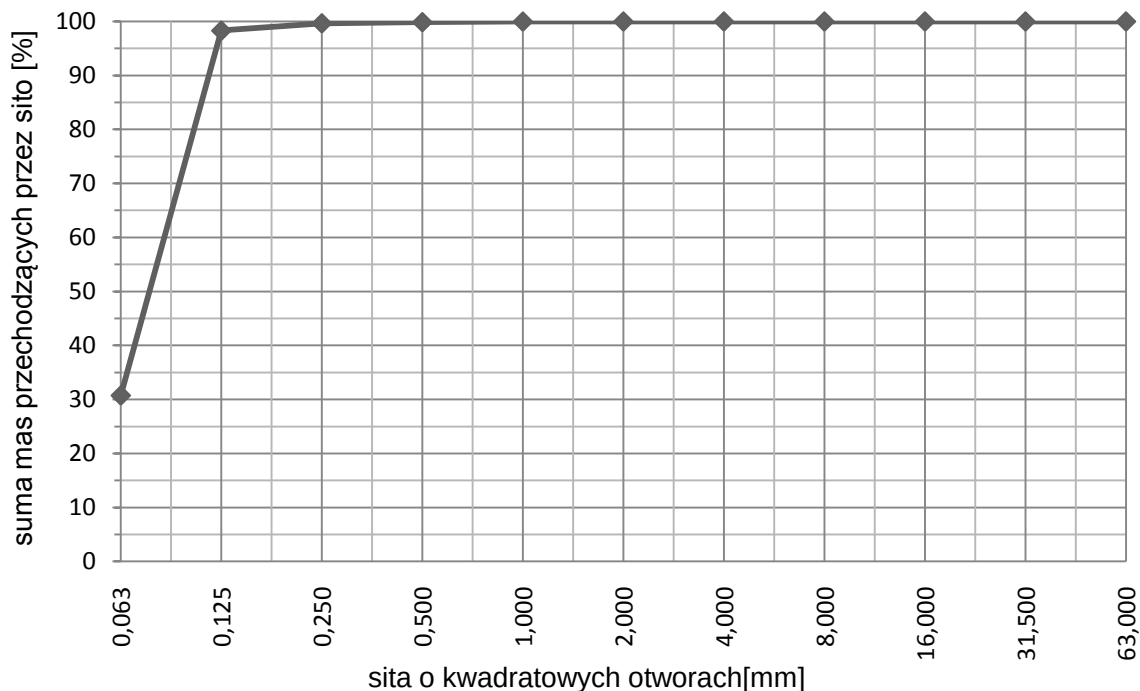

Rodzaj gruntu (według PN-EN ISO 14688-2):

Opracowanie:

Pt

mgr Grabowski Michał