

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym			
Frakcja [mm]	Waga[g]	%	%%
63	0	0	0
31,5	0	0	0
16	0	0	0
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0	0	0
0,5	0,14	0,140056	0,14005602
0,25	0,68	0,680272	0,82032813
0,125	8,08	8,083233	8,90356142
0,063	74,44	74,46979	83,3733493
<0,063	16,62	16,62665	100
Razem	99,96	100	
Średnica			
d ₁₀	0,04	d ₃₀	0,071
d ₆₀	0,086	d ₂₀	0,066

**GEOTECHNIKA-
GRABOWSKI**

mgr Grabowski Michał
69-200 Sulęcín,
ul. Żeromskiego 2/4


Miejscowość: Bledzew, os Piskowe

Otwór nr: 2

Głębokość
pobranej
próbki: 1,0 m p.p.t.

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:

wg USBSC k= 0,025 m/h

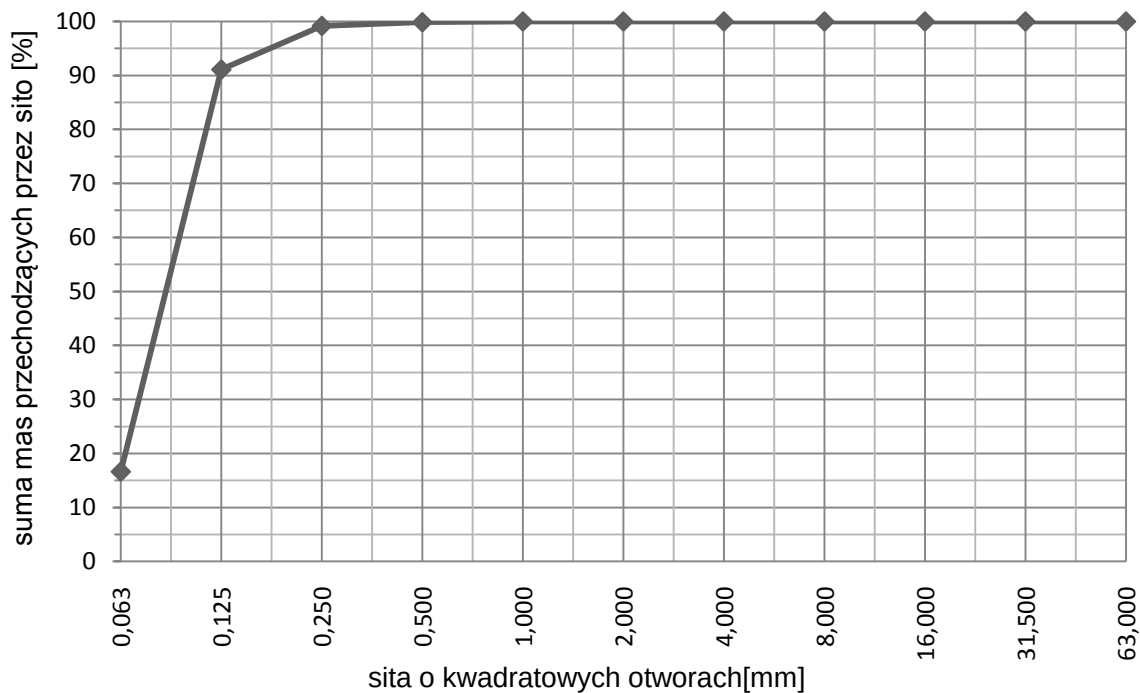

Rodzaj gruntu (według PN-EN ISO 14688-2):

Opracowanie:

Pt

mgr Grabowski Michał