

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym			
Frakcja [mm]	Waga[g]	%	%%
63	0	0	0
31,5	0	0	0
16	0	0	0
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0	0	0
0,5	0,08	0,080442	0,08044243
0,25	0,16	0,160885	0,2413273
0,125	3,21	3,227753	3,46907994
0,063	77,04	77,46606	80,9351433
<0,063	18,96	19,06486	100
Razem	99,45	100	
Średnica			
d ₁₀	0,035	d ₃₀	0,08
d ₆₀	0,091	d ₂₀	0,64

**GEOTECHNIKA-
GRABOWSKI**

mgr Grabowski Michał
69-200 Sulęcín,
ul. Żeromskiego 2/4


Miejscowość: Bledzew, os Piaskowe

Otwór nr: 2

Głębokość
pobranej
próbki: 3,0 m p.p.t.

WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI:

wg USBSC k= 0,023 m/h

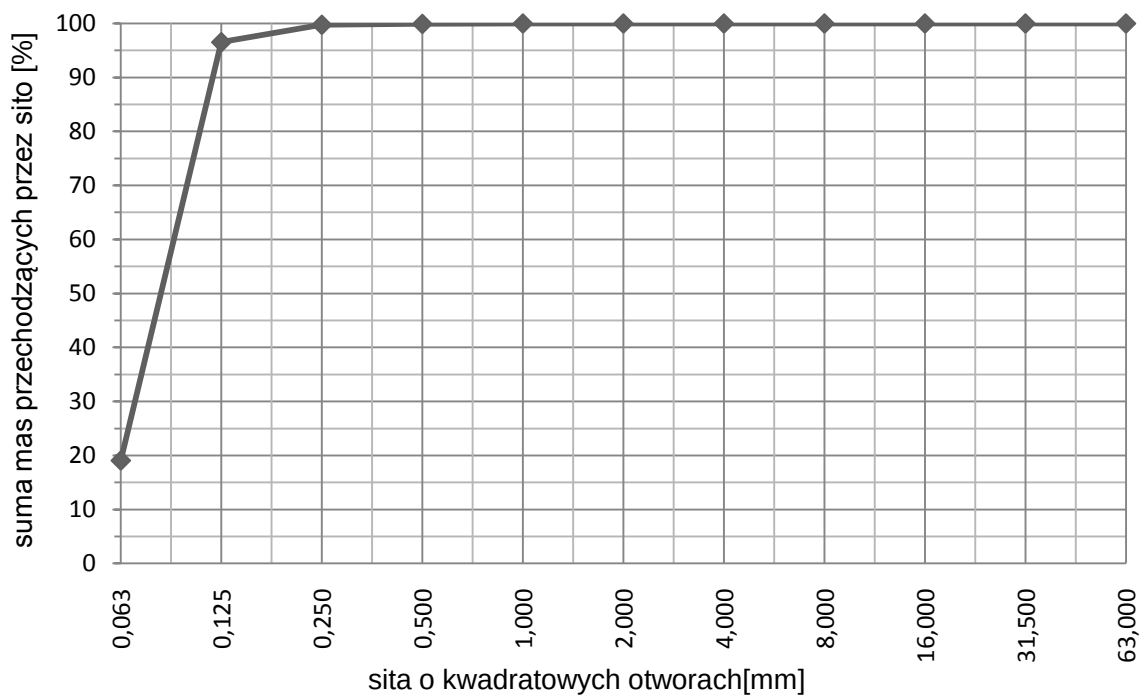

Rodzaj gruntu (według PN-EN ISO 14688-2):

Opracowanie:

Pt

mgr Grabowski Michał