


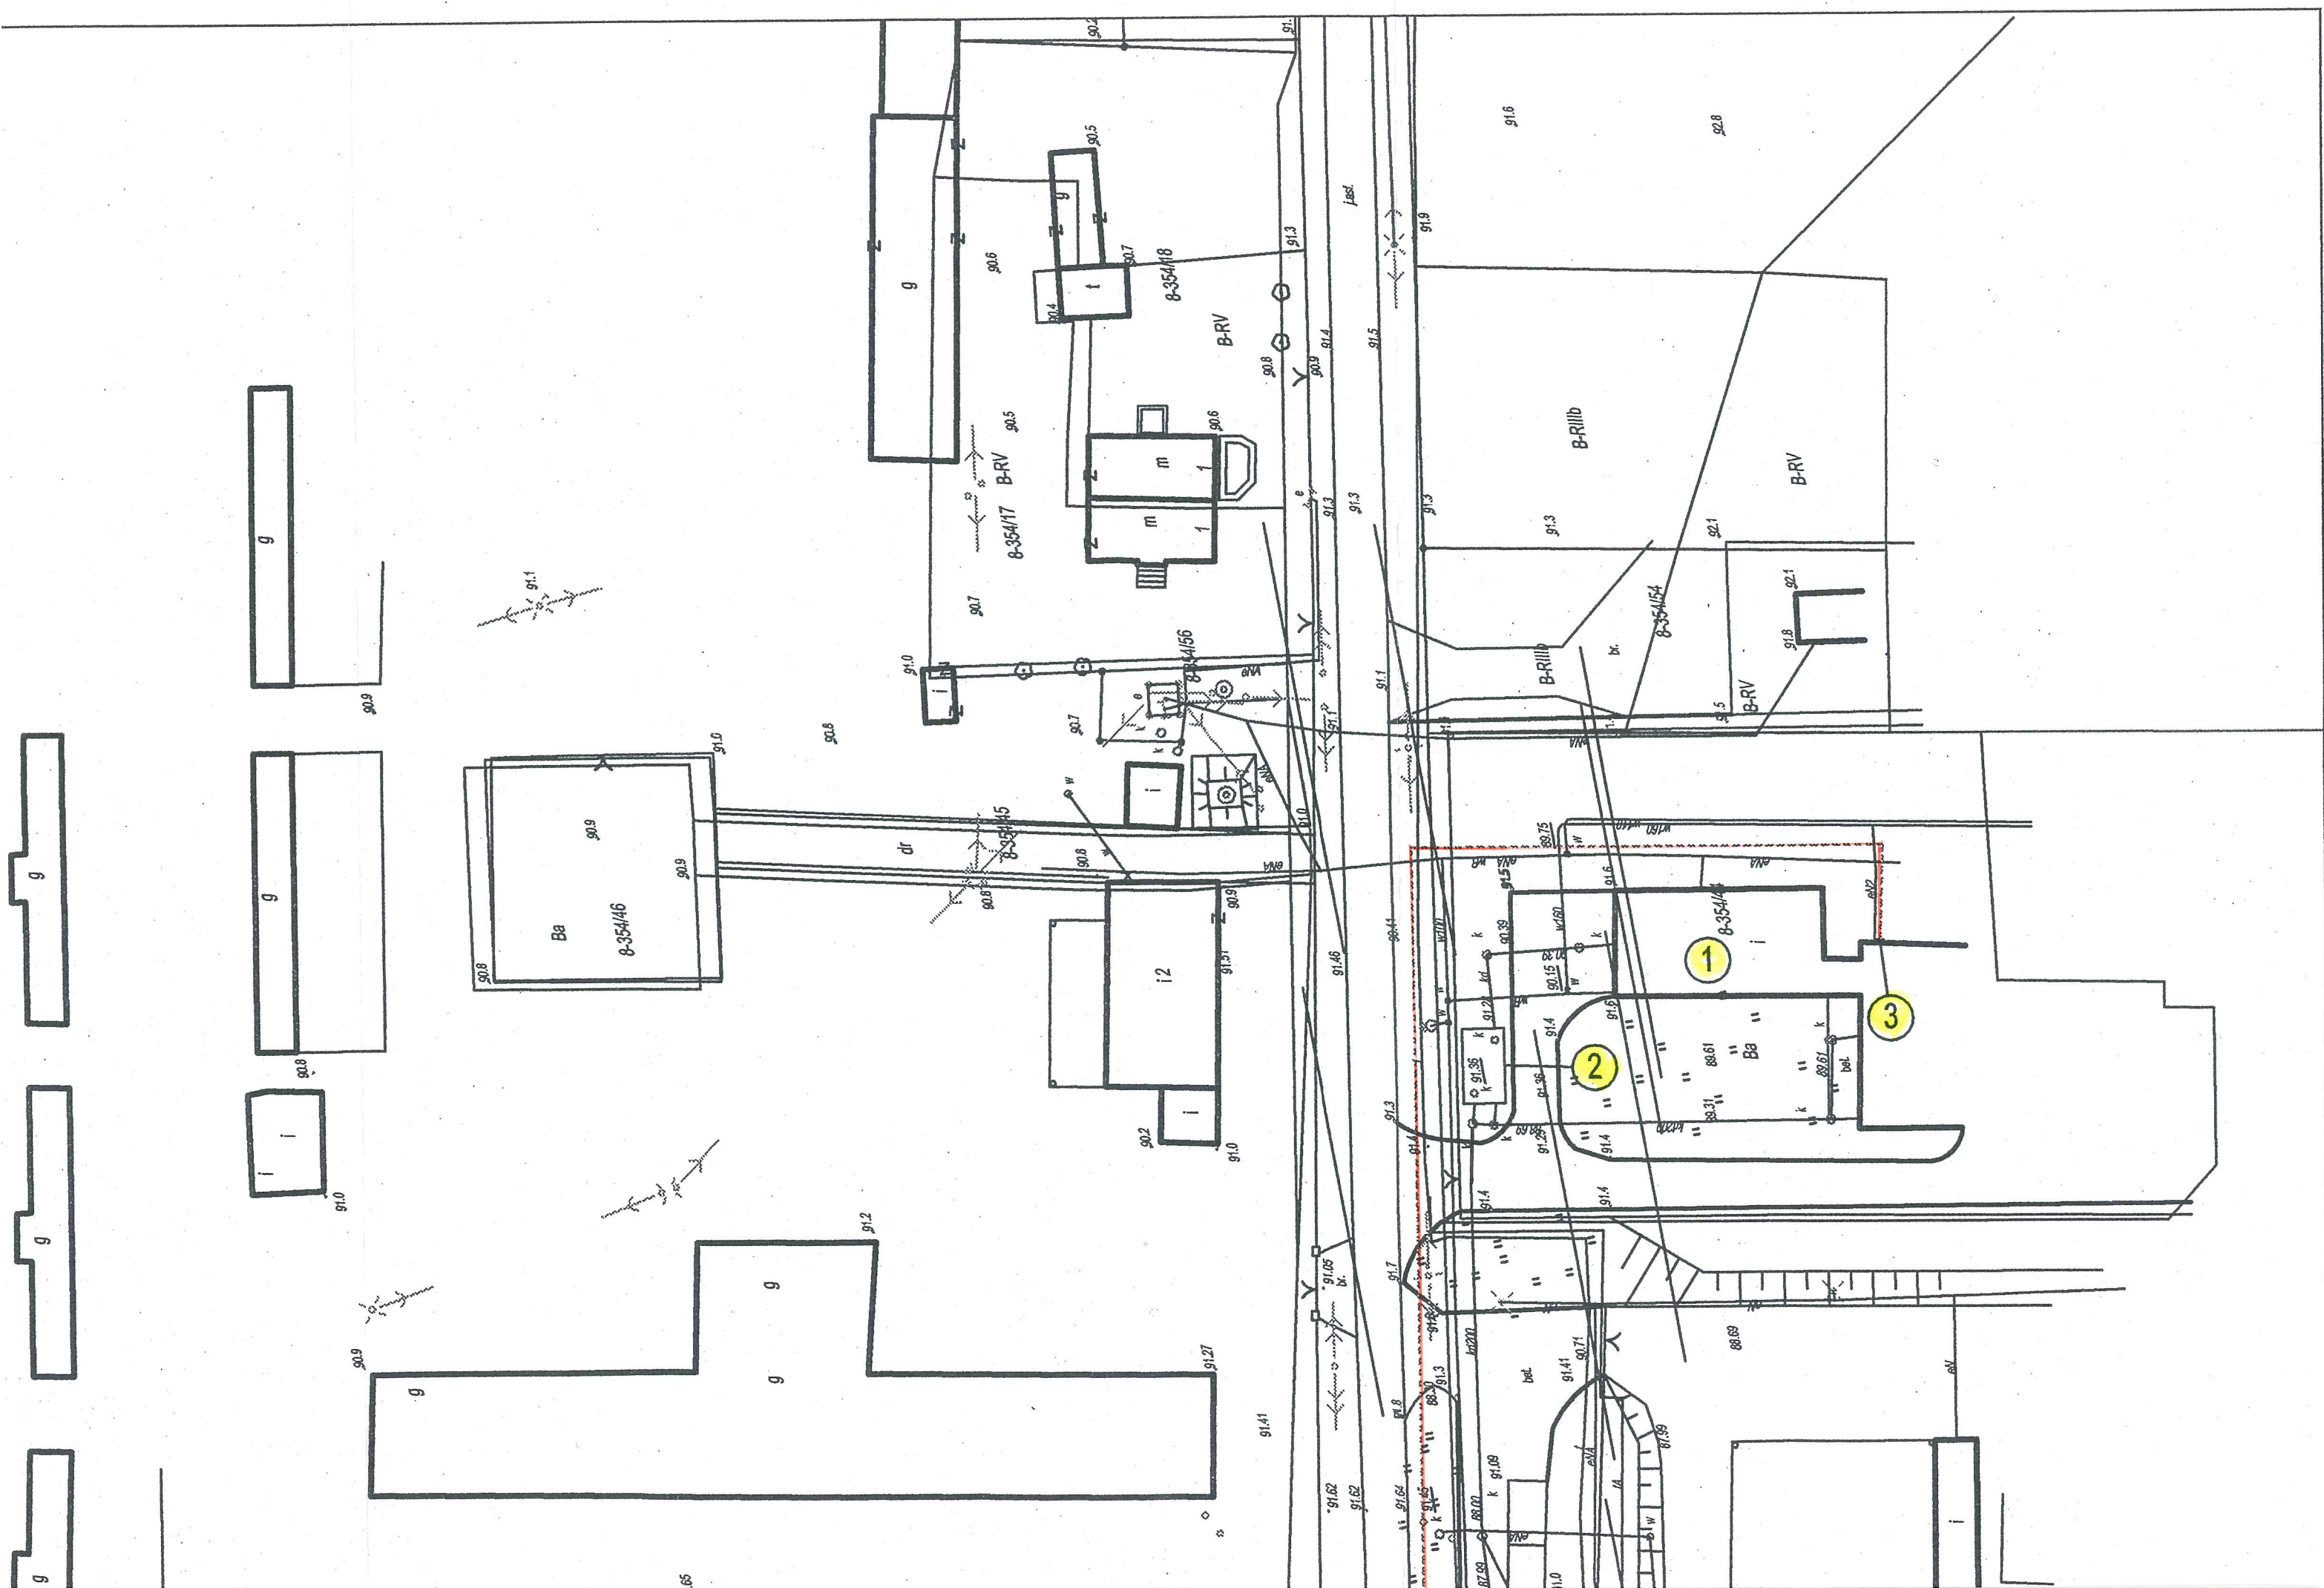


OZNACZENIA

- 1. Istniejąca stacja uzdatniania wody
 - 2. Istniejący odstożnik popłuczyn
 - 3. KRS kablowa szafka rozdzielcza
 - 4. Projektowana przepompownia wód popłucznych „Meprozet”
 - 5. Istn. rów melioracyjny –ODBIORNIK WÓD POPŁUCZYCH
- _____PE 63/4,7_____projek. rurociąg tłoczy popłuczyn PE 63/4,7 mm , l = 569 mb
- eNprojek. kabel YKY 4x 4 mm2 , l= 152 mb
- P-1 i P-2 - przeciski pod drogami wg rys. szczegółowych
- Pz- punkty załamań

PZ	X	Y
PZ1	5813980.47	5526457.33
PZ2	5814019.46	5526463.64
PZ3	5814096.37	5526465.06
PZ4	5814170.51	5526475.91
PZ5	5814175.64	5526460.55
PZ6	5814249.24	5526480.73
PZ7	5814366.58	5526528.99
PZ8	5814450.76	5526570.86
PZ9	5814514.30	5526529.96

psv

psiv

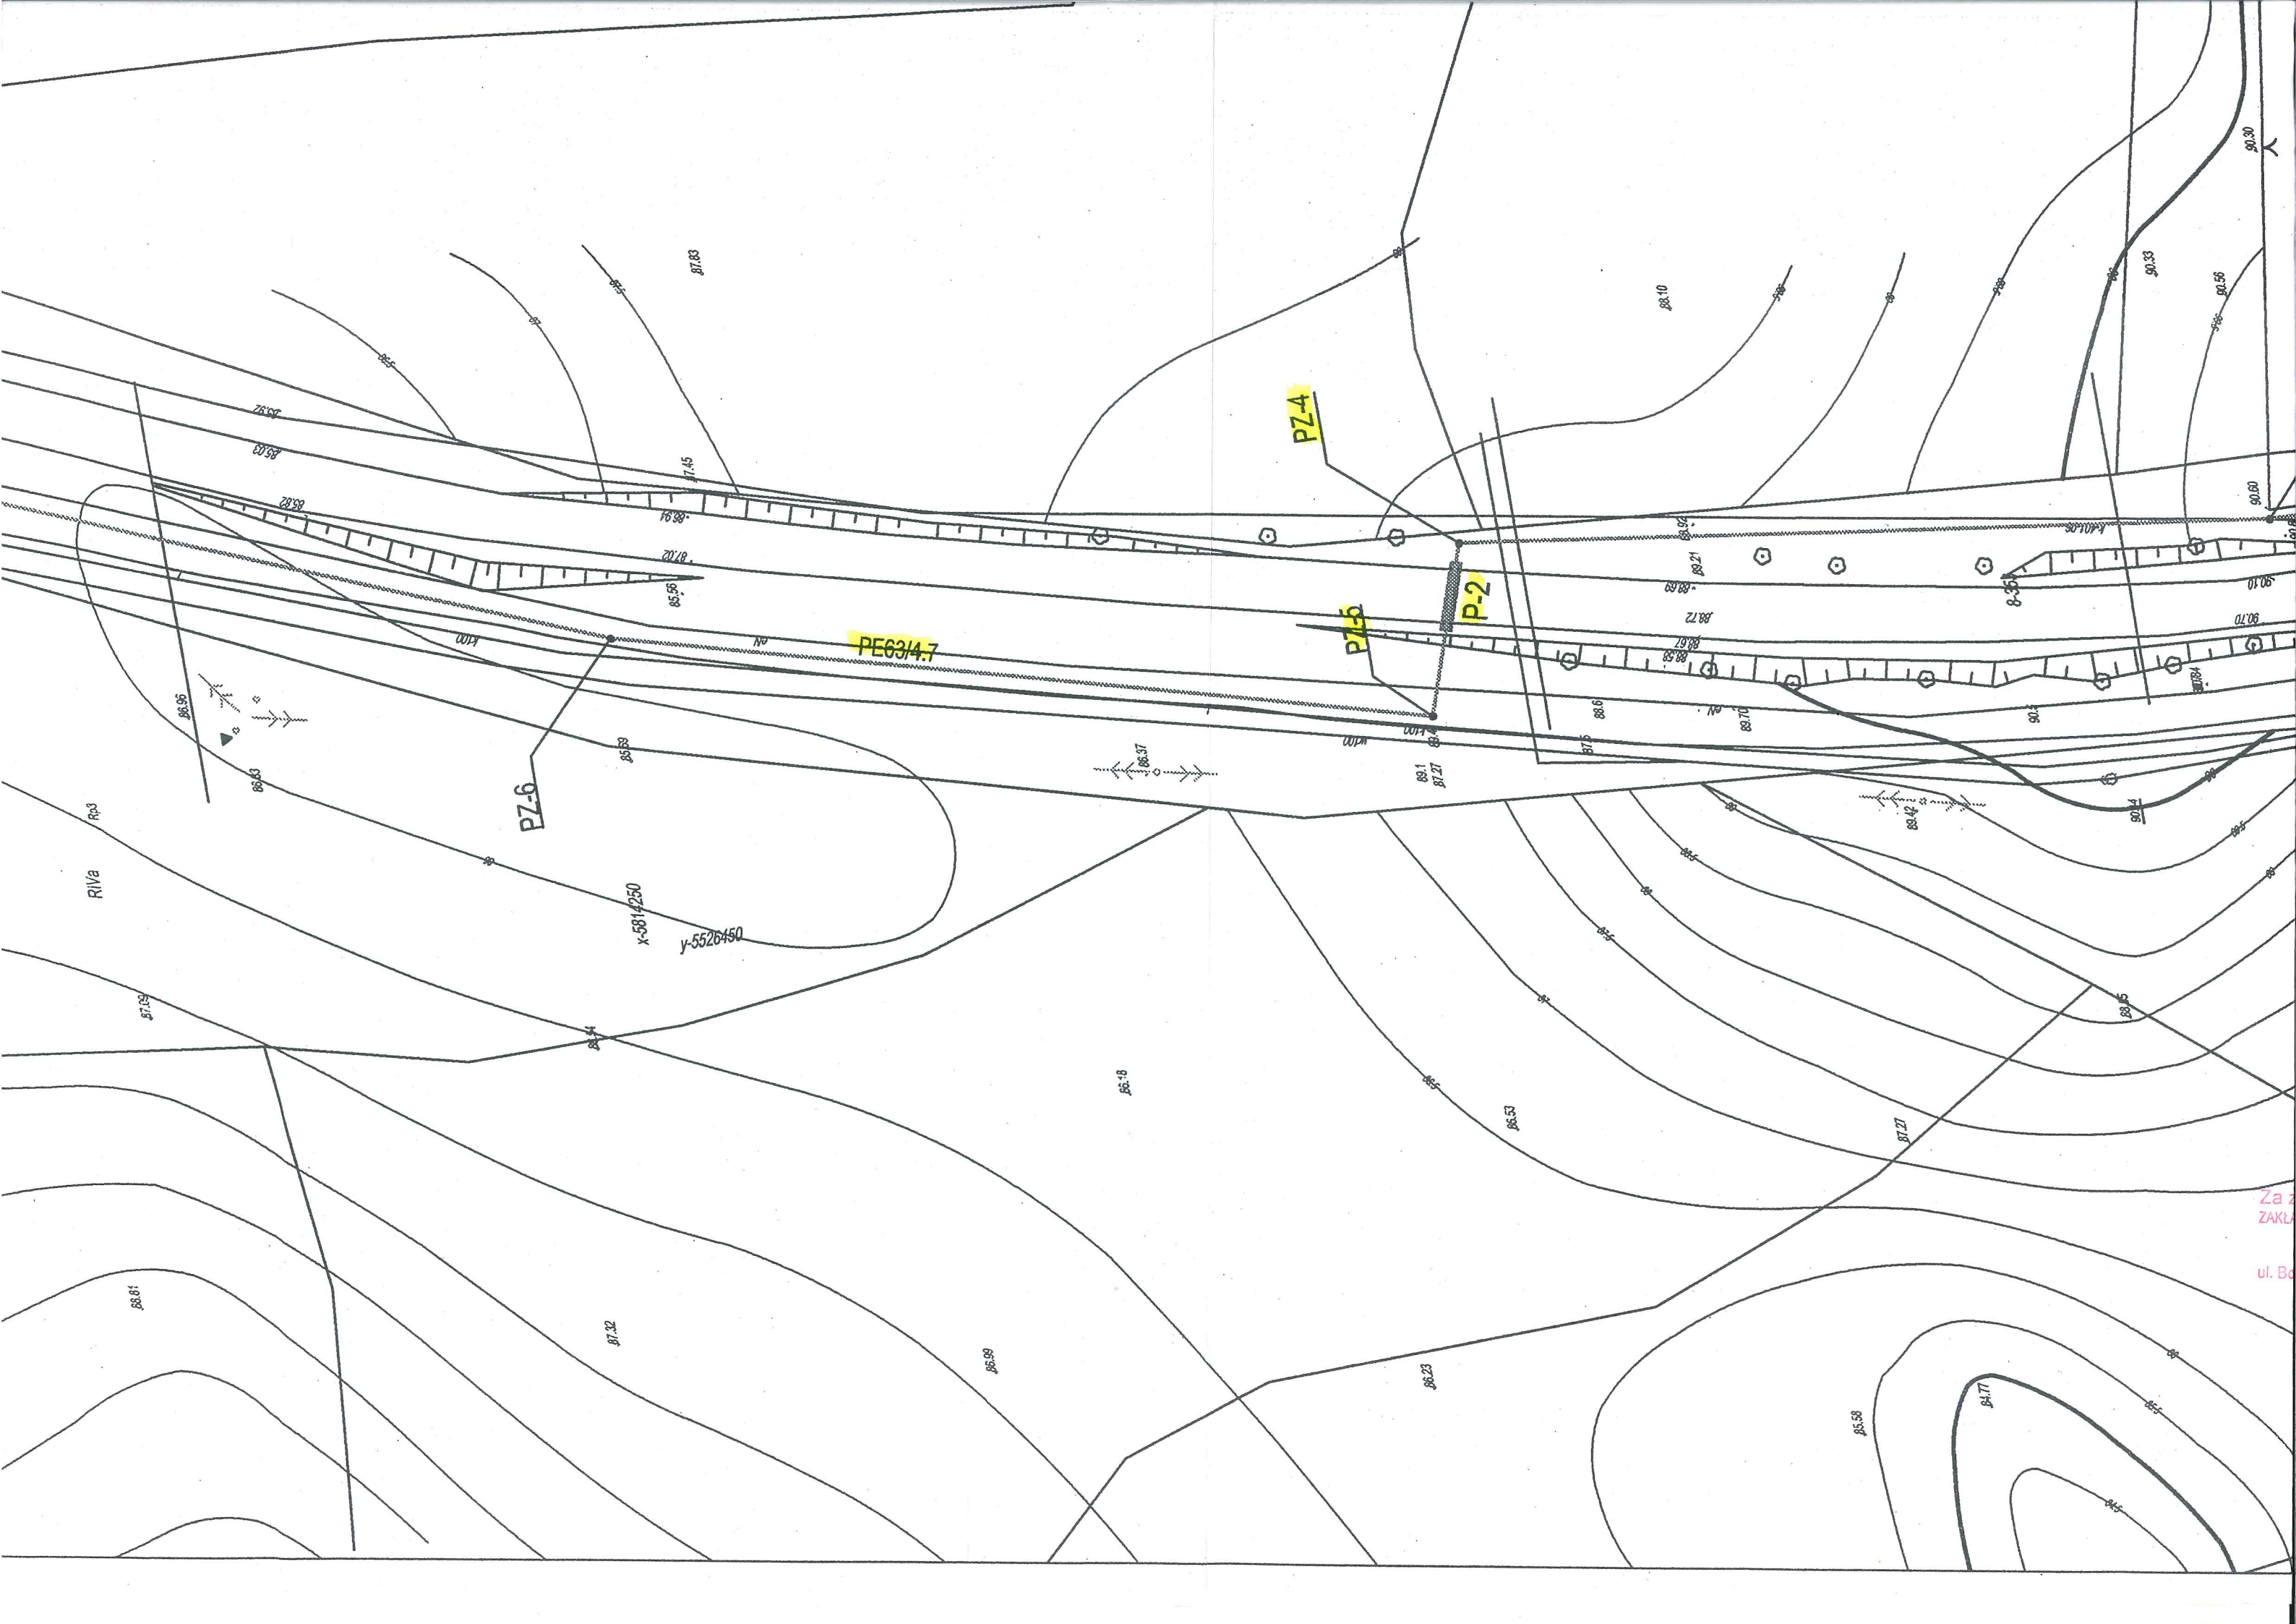



GORUNSKO

~~PZ-7~~

X-5814350

Y-5526550